




Berechnung U-Wert Fenster nach EN-ISO 10077-2:2012

System: **Sirius L** mit RA-54-09

Berechnungsgröße 1750 x 1300, 1550 x 1150

2-flügelig

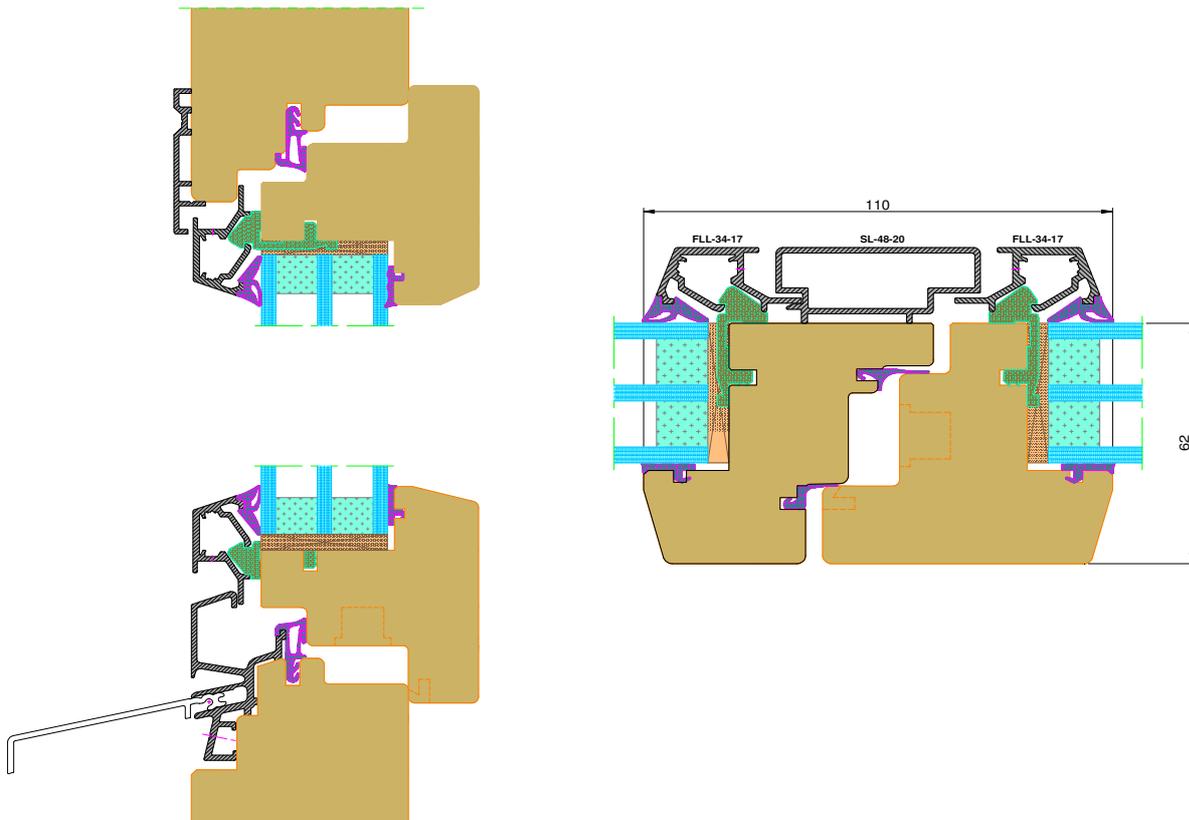

Rahmen	Breite	Dicke	Einstand	Fläche	U-Wert
seitlich	122	62	27	0.252	1.307
oben	122	62	27	0.212	1.307
mitte	110	62	110	0.114	1.309
unten	144	62	90	0.251	1.502
U_f	Fichte				1.366
Glasanteil		A_g			80.32%
Glas		U_g			0.600
Glasabstandhalter ACSplus		ψ_g			0.035
U-Wert Fenster		U_w		0.886	0.9